


温室効果ガス排出状況

総排出量

目標設定施設における令和元年度の温室効果ガス排出量は6,152 t-CO₂となり、基準年比で2.5%減少しています。

令和元年度	6,152 t-CO ₂ (基準年比▲2.5% ▲156 t-CO ₂)
-------	--

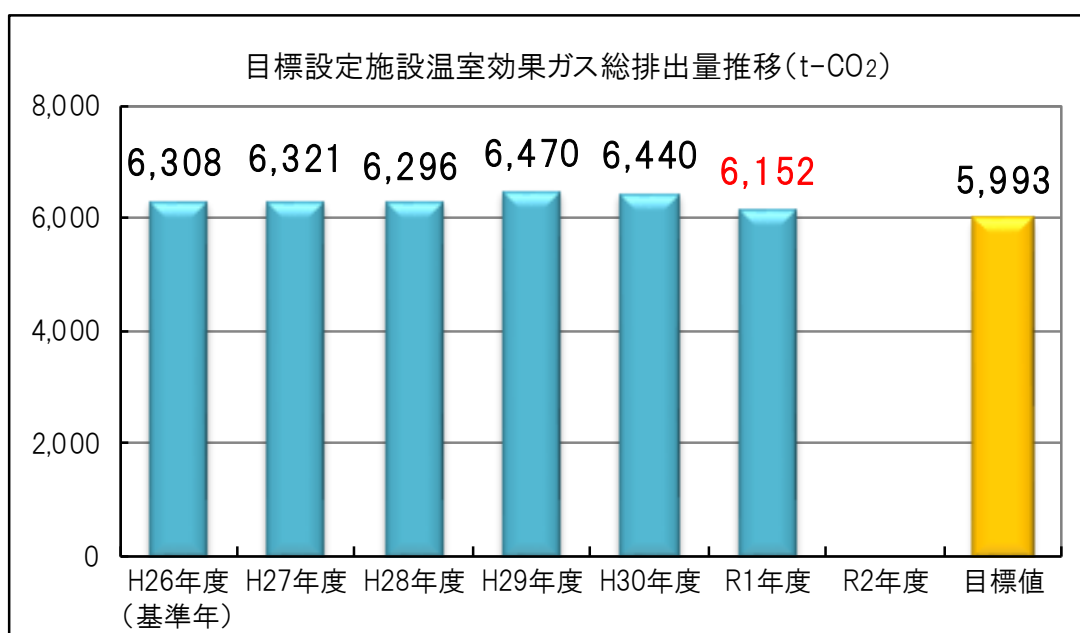

各施設の温暖化対策取組状況

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
空調に関する取組 平均実施率	84%	81%	83%	85%	86%	83%
照明に関する取組 平均実施率	89%	93%	93%	93%	94%	93%
OA機器に関する取組 平均実施率	76%	69%	73%	74%	75%	70%
その他の電力使用機器等に関する取組 平均実施率	87%	85%	87%	86%	87%	82%